

市民生活
台風の季節です、台風に
そなえて、ローリングやマツ
チはいつ誰でもすぐわかる
ところにおいておきましょ
う。屋根や雨戸、トイなど
いんだいるところは、早
目に入れをし、天気予報
に注意することが
大切です。
いよいよ二学期が
はじまります。二
学期は体力増強の
秋といわれるよう
に、運動関係の行
事がたくさんありますから
かなり強い体力をもつてい
ても疲れることが多いので
す。夏休み中の弱つたまま
の体力や病根を残したま
で二学期に入ることは危
険です。

市いのくら

8月号

第100号

毎月1回

30日発行

発行所 石岡市役所
石岡市大字石岡408番地
電話(代表) 2135番
(8月1日現在)
人口と世帯
世帯数 7,480世帯
人口 男 16,673人
女 18,287人
計 34,960人

し尿処理施設のあらまし


新設されたし尿処理施設の概要をのべてみますと、この施設は、日量二七キロリットル(一五〇石)の汲取り生し尿を、生物化学的作用によつて処理する装置です。

すなわち、別図のとおりで、バキューム車で処理場内に運ばれた生し尿は投入槽に投入され粉砕機により紙片、綿などの混入物を粉砕してポンプで消化槽に送られる。消化槽に送られた生し尿は攪拌、加温して消化し、消化汚泥と脱り液とに分かれ、消化汚泥は汚泥槽へ、脱り液は脱り液槽へ流出させ、それをきかく調整槽で水を加えてうすめ、


散布ろ床に流し、酸化処理して充分淨化し、沈殿池に導く。

沈殿池にきた処理水は浮遊物を沈殿分離して、さらに淨化し、上澄液を滅菌池に流し、さらに塩素滅菌して、衛生上完全無害なものとして放流します。

なお、消化槽から発生する消化ガスは、脱硫器により有害成分を除去してガスタンクに集め、消化槽加温の燃料にもちいる。

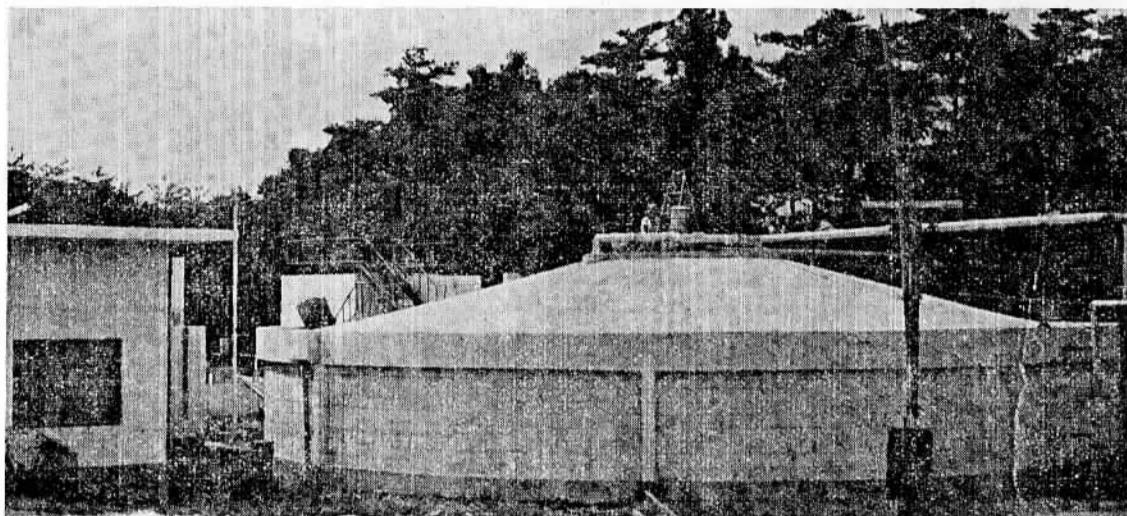

(写真はし尿消化槽)

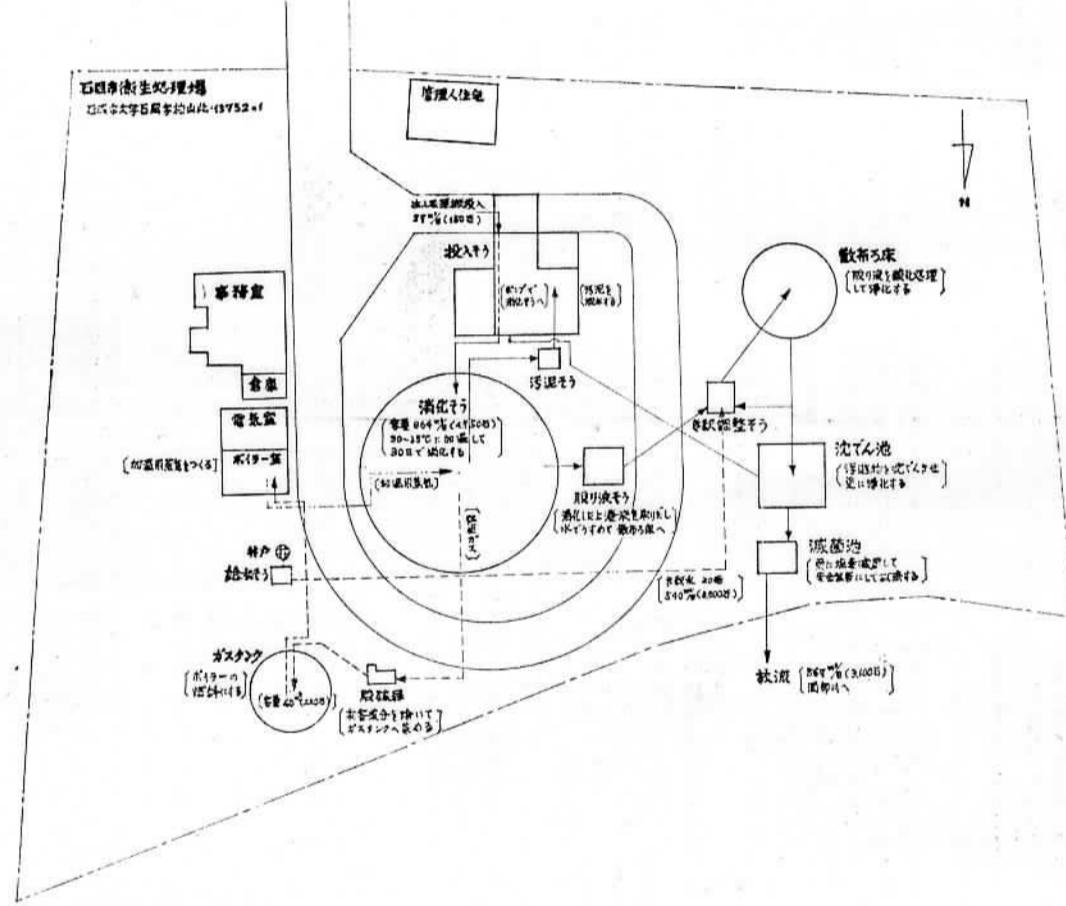

合理的な衛生の完全処理をするため、市では、昭和十五年度から二ヶ年継続事業で、し尿消化槽の建設工事をすすめていたが、このほど完成しました。今月末には試運転をはじめ、十二月ころには本年度に着工した事務所、倉庫などの完成とともに本格的に操業に入る予定です。

一日に27キロリットルを消化

ツトル

36年度の黒字七百四十七万円

市財政の動きと状況を明らかにする財政事情書の公表は毎年二月一日と八月一日の二回行なわれております。

36年度の決算見込

〔一般会計〕

▽予算の概況

36年度の決算見込

〔特別会計〕

▽国民健康保険

36年度の決算見込

