


八郷上水道の水位低下について

1. 現状

八郷中央浄水場における水位は以下のとおり

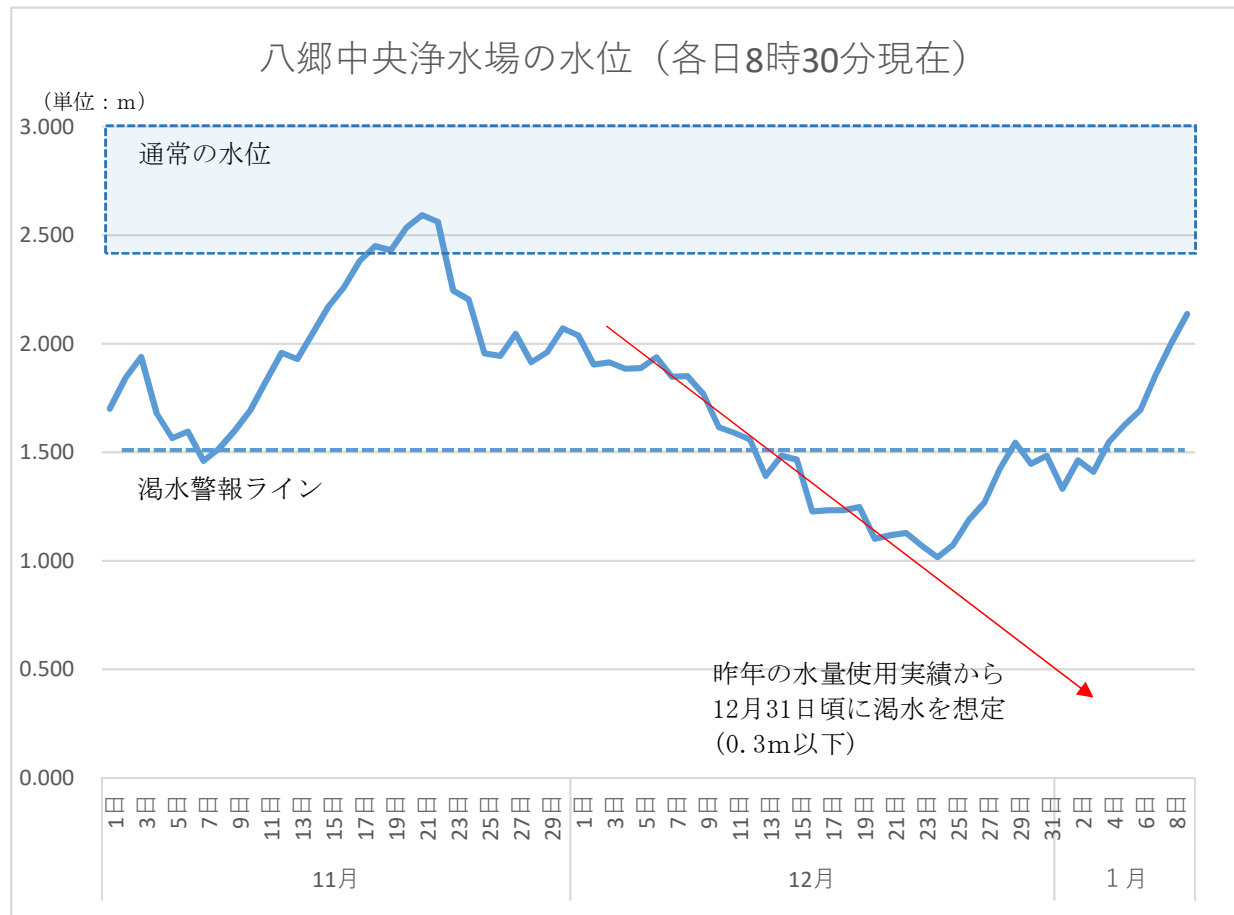

【直近の水位】 中央浄水場の通常水位：2.4～3.2m

12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31	1/1
1.072m	1.185m	1.267m	1.424m	1.544m	1.447m	1.484m	1.331m
1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9
1.462m	1.409m	1.548m	1.627m	1.694m	1.858m	2.004m	2.136m

2. 対応

漏水箇所の修繕工事の実施、減圧送水の実施、また、昨年度より使用水量が少なかったことなどから、現在、配水池水位（貯水量）は増加傾向にあります。昨年度の使用水量から判断し、0.3mを上回る見込みがあること、また、水が出ないという問い合わせもないことから、給水所は設置しないこととしました。

水道の安定供給に向け、引き続き漏水修繕等に取り組んでまいります。