


# 設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和7年8月19日 石岡市告示第 709号

2. 件名 令和7年度 石岡市消防団第4分団詰所防水工事

	質問事項	回答
1	塗装工事 ・外部階段面、ホース乾燥塔のDP塗装の種類 DP1、DP2、DP3 いずれでしょうか。	DP2以上の仕様でお願いいたします。
2	雑工事 ・鉄鋼面素地露出面について施工箇所の図示及び現況写真をお願いします。	別添資料にて提出させていただきます。
3	・「看板」撤去・新設ですが、シャッター上部の文字でしょうか。	お見込みのとおりです。
4	・仕様について材質等、一文字のサイズ・文字数をお教え下さい。	上段 「消防紋章（マーク）」の1マーク プラスチック製 300×300ミリ (±30ミリ程度) 中段 「石岡市消防団」の6文字 プラスチック製 1文字150×150ミリ (±30ミリ程度) 下段 「第四分団車庫」の6文字 プラスチック製 1文字300×300ミリ (±30ミリ程度) になります。  なお、文字厚みに関しましては、中段文字20ミリ 下段文字30ミリ 接着に関しましては、接着剤を使用し文字上部をビス止めにより固定 文字色に関しましては、ゴールド になります。
5	・外壁ALC部について補修材充填箇所を図示、及び現況写真をお願いします。	別添資料にて提出させていただきます。

# 鐵鋼面素地露出面施工箇所 (建物西側屋外階段)

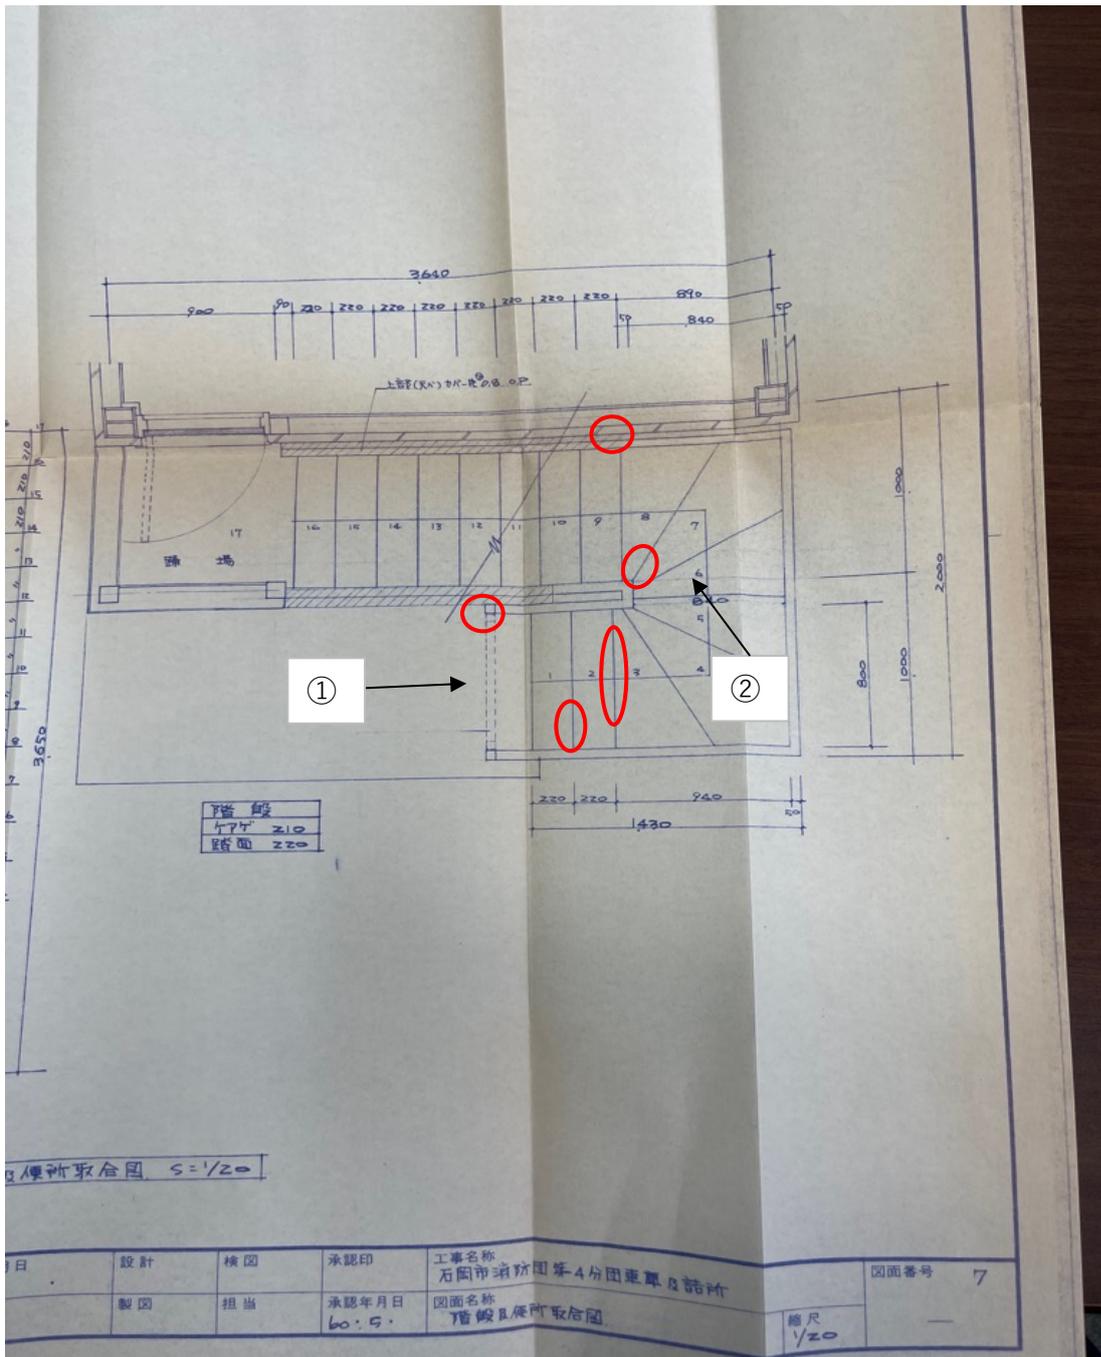


鉄鋼面素地露出面施工箇所 現況写真





NO.1 図面①から撮影




NO.2 図面②から撮影

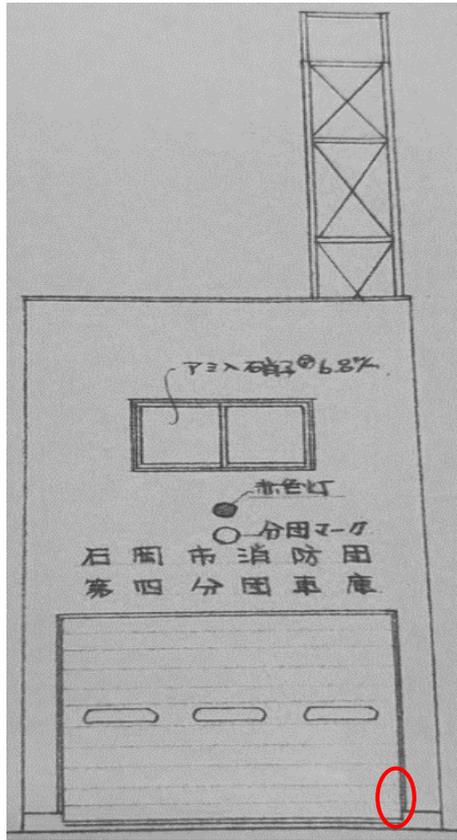

外壁ALC部 補修材充填箇所 写真

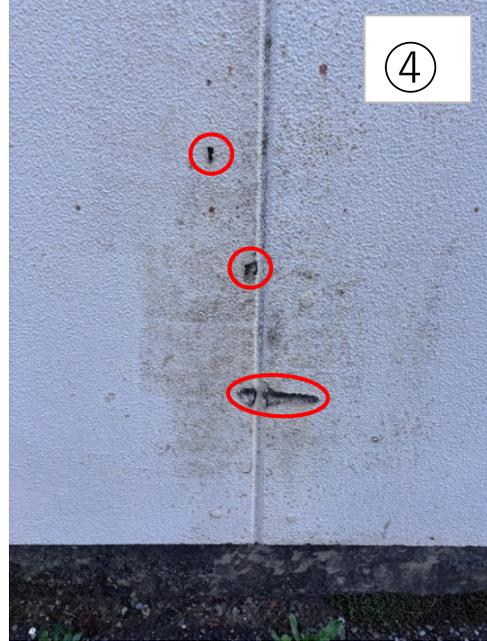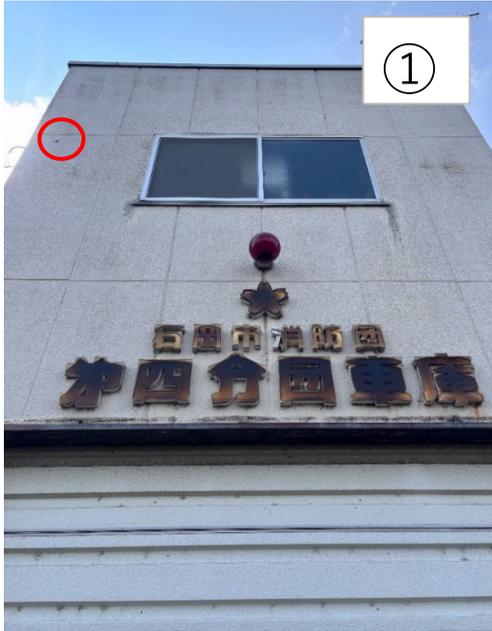

外壁ALC部 建物東側 補修材充填箇所図

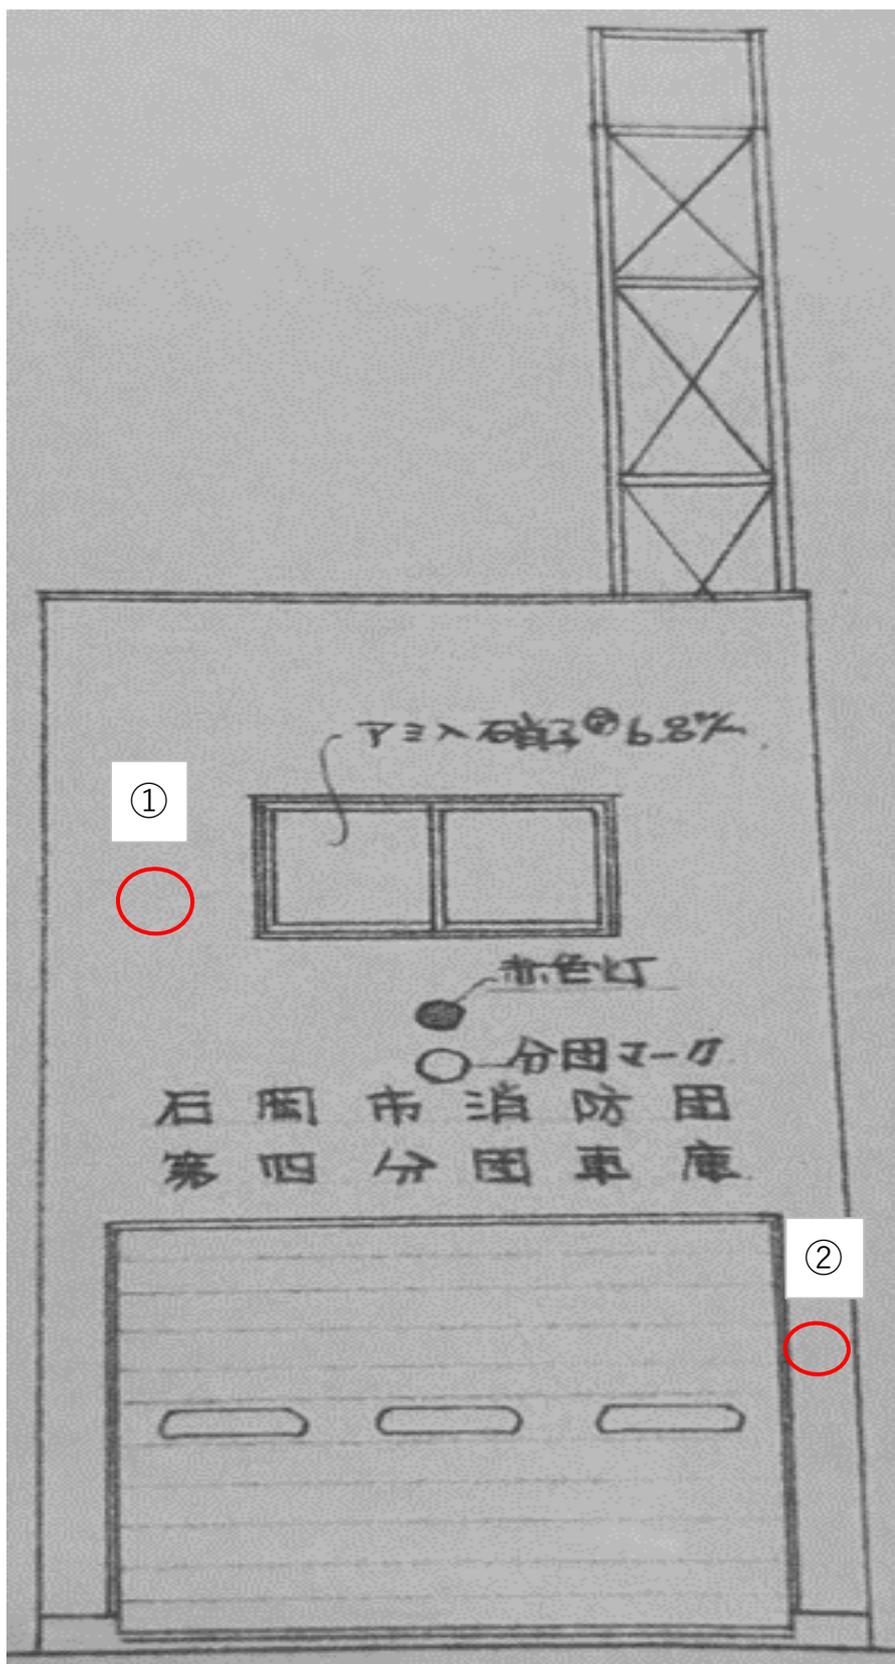

外壁ALC部 建物北側 補修材充填箇所図

